


KUREK KULOWY

WYKONANIE WG WYMAGAŃ
SPECJALNYCH
DO INSTALACJI GAZOWYCH -
PRZED REDUKTOR

Gwint przyłączeniowy rurowy walcowy
zewnętrzny „G” wg PN-EN ISO 228-1:2005.

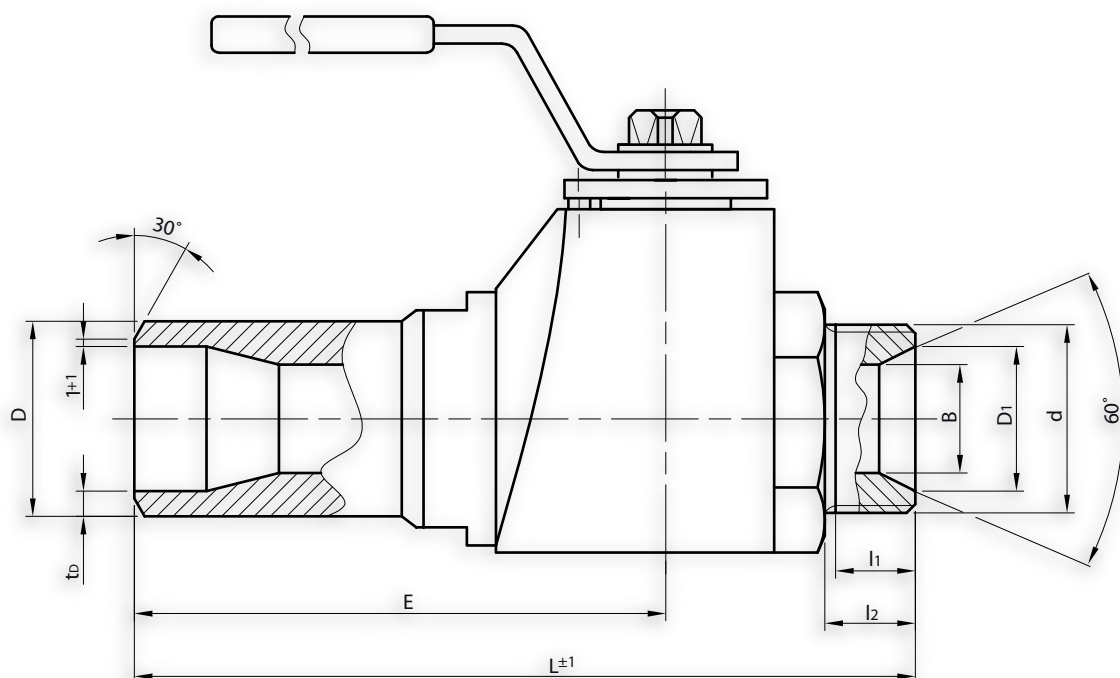

DN	d	B	l ₁	l ₂	L	E	D ₁	D	t _b	MASSA ~ kg
		mm								
15	G¾	15	9,5	12	110,5	75	20	26,9	3,45	
20	G1	20	15,5	18	130	80	26,5	33,7	4,35	
20	G¾	15	9,5	12	121,5	80	20	33,7	4,35	